


Suunnittelija	Työ numero	
	Päiväys	Suunnittelija
Rakennuskohde	Sisältö	

OPTIMAL II

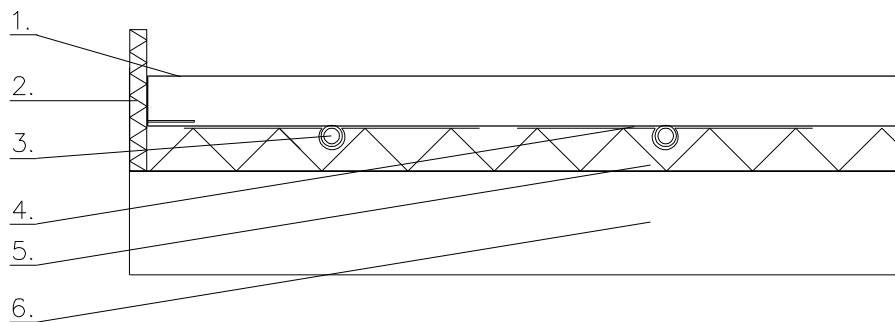

1. FESCON FLOW PUMPPUTASOITE 30 – 35 mm
2. ENERLINE- REUNANAUHA PE 8 X 150 DIN 18560 HYVÄKSYTTY
– Kieleke teipataan eristeen päälle
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT 16 X 2,0 mm
4. PE-MUOVICALVO
5. SYSTEMPLATTE ERISTE LEVY + LÄMMÖNLUOVUTUSLEVY
6. KANTAVA RAKENNE